

As Oy Töölönkatu 44-46-48

Töölönkatu 44-48

Laki- ja Kiinteistöoppaat Oy

Aulis Kuurne

Stenbäckinkatu 12

00250 Helsinki

Talotyyppi:

Asuinkerrostalo

Rak.tilavuus Rm3: 25000 KL tilausteh m3/h: 10,0

Rakennuksia kpl: 1 KL optimikulutus


Valmistunut: 1963 kWh/Rm3/a(NN): 70,0

Laskentakuusi: 1.1.-31.12. Asukkaita keskim. 140

Lämmitys

Ajan- jakso	TODELLINEN KULUTUS				OPTIMIKULUTUS			NORMEERATTU KULUTUS		
	Energia MWh	Muut %	Hinta €	Muut %	Optimi MWh	Ero MWh	Ero €	Energia MWh/a(NN)	Muut %	Lämpöindeksi kWh/Rm3/a(NN)
12/2007	1448,35	7,6	57670	9,5	1636,35	-188,00	-7749	1581,81	4,7	63,27
12/2008	1361,51	-6,0	65189	13,0	1614,65	-253,14	-10288	1558,49	-1,5	62,34
Ed. tilik.	1448,35	7,6	57670	9,5	1636,35	-188,00	-7749	1581,81	4,7	63,27
Tilikausi	1361,51	-6,0	65189	13,0	1614,65	-253,14	-10288	1558,49	-1,5	62,34



Kuu- kausi	Todellinen MWh	Ero optimiin €	Lask. teho m3/h	Jäähtyminen °C	
				Edell.	Kuluva
1	194,27	-1181	9,53	48	55
2	152,44	-2146	7,88	52	55
3	193,37	-1405	9,39	52	54
4	123,13	-887	8,03	53	54
5	65,24	-335	7,37	53	54
6	43,12	289	0,00	47	49
7	39,90	230	0,00	49	46
8	56,70	471	0,00	50	50
9	74,67	-694	6,95	50	54
10	105,40	-826	9,26	49	53
11	150,41	-1438	9,40	57	52
12	162,86	-2367	8,67	56	51

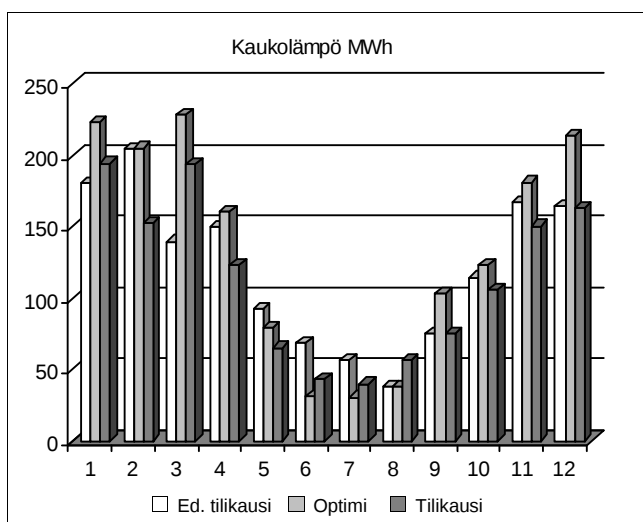
Käyttövesi

Ajan- jakso	TODELLINEN KULUTUS				OMINAIS- KULUTUS l/as/vrk
	Vesimäärä m3	Läm.vesi %	Hinta €	Muutos %	
12/2007	8983	48,3	21741	-0,2	178
12/2008	7923	41,0	19663	-9,6	157
Ed. tilik.	8983	48,3	21741	-0,2	178
Tilikausi	7923	41,0	19663	-9,6	157

Kiinteistösähkö

Ajan- jakso	TODELLINEN KULUTUS				OMINAIS- KULUTUS kWh/Rm3/a
	Energia MWh	Muutos %	Hinta €	Muutos %	
12/2007	64,56	0,6	5634	3,9	2,58
12/2008	62,02	-3,9	5440	-3,4	2,48
Ed. tilik.	64,56	0,6	5634	3,9	2,58
Tilikausi	62,02	-3,9	5440	-3,4	2,48

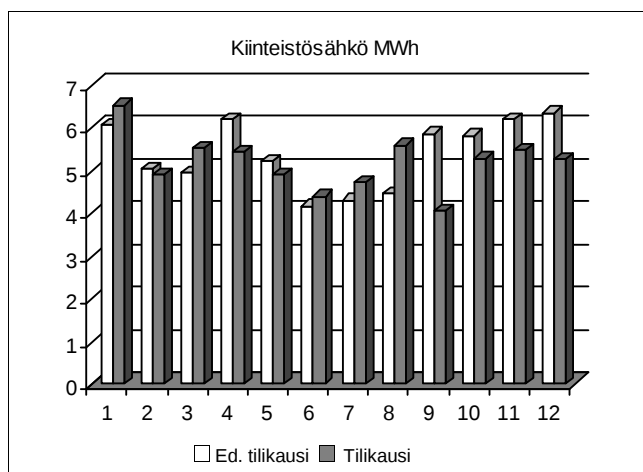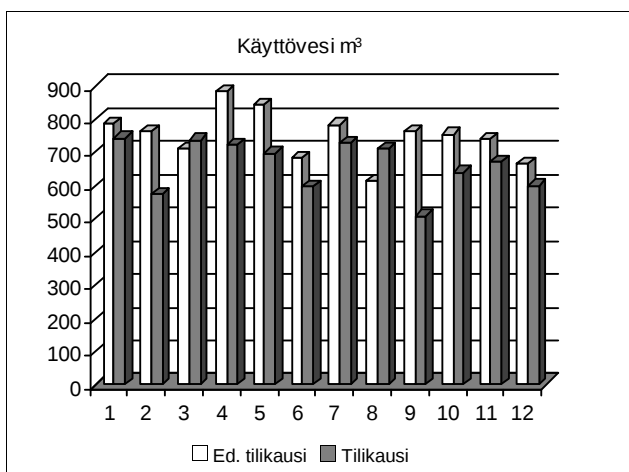

Vastaavat "hyvät" kiinteistöt: Lämpö: 51 kWh/Rm3/a Vesi: 150 l/as/vrk Sähkö: 2,9 kWh/Rm3/a