

As Oy Töölönkatu 44-46-48

Töölönkatu 44-48

Laki- ja Kiinteistöoppaat Oy

Aulis Kuurne

Stenbäckinkatu 12

00250 Helsinki

Talotyyppi:

Asuinkerrostalo

Rak.tilavuus Rm3: 25000 KL tilausteh m3/h: 10,0

Rakennuksia kpl: 1 KL optimikulutus


Valmistunut: 1963 kWh/Rm3/a(NN): 64,0

Laskentakuusi: 1.1.-31.12. Asukkaita keskim. 140

Lämmitys

Ajan- jakso	TODELLINEN KULUTUS				OPTIMIKULUTUS			NORMEERATTU KULUTUS		
	Energia MWh	Muut %	Hinta €	Muut %	Optimi MWh	Ero MWh	Ero €	Energia MWh/a(NN)	Muut %	Lämpöindeksi kWh/Rm3/a(NN)
12/2008	1361,51	-6,1	65189	12,9	1613,06	-251,55	-10247	1558,66	-1,6	62,35
12/2009	1525,75	12,1	79289	21,6	1492,96	32,80	742	1621,04	4,0	64,84
Ed. tilik.	1361,51	-6,1	65189	12,9	1613,06	-251,55	-10247	1558,66	-1,6	62,35
Tilikausi	1525,75	12,1	79289	21,6	1492,96	32,80	742	1621,04	4,0	64,84



Kuu- kausi	Todellinen MWh	Ero optimiin €	Lask. teho m3/h	Jäähtyminen °C	
				Edell.	Kuluva
1	229,78	852	10,17	55	52
2	196,30	-266	8,97	55	53
3	180,69	-833	8,42	54	53
4	126,73	-311	7,83	54	55
5	75,27	228	11,33	54	56
6	49,92	189	0,00	49	48
7	34,46	65	0,00	46	44
8	42,72	331	0,00	50	52
9	66,10	425	20,15	54	48
10	151,81	100	10,26	53	48
11	152,79	4	9,18	52	53
12	219,19	-42	9,94	51	49

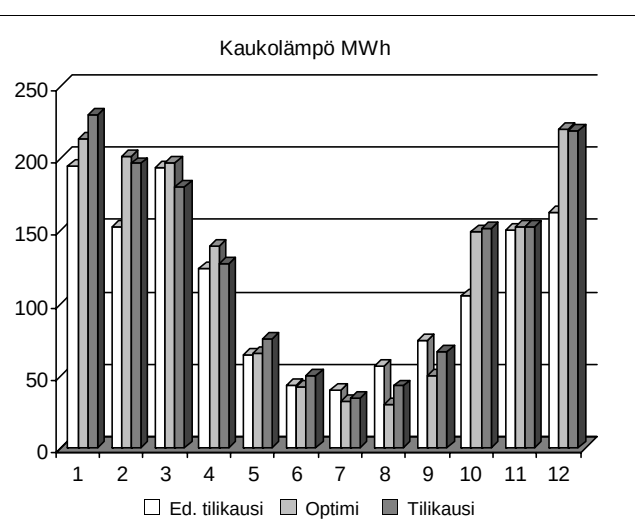
Käyttövesi

Ajan- jakso	TODELLINEN KULUTUS				OMINAIS- KULUTUS l/as/vrk
	Vesimäärä m3	Läm.vesi %	Hinta €	Muutos %	
12/2008	7923	40,4	19663	-9,6	157
12/2009	7755	40,4	20264	3,1	154
Ed. tilik.	7923	40,4	19663	-9,6	157
Tilikausi	7755	40,4	20264	3,1	154

Kiinteistösähkö

Ajan- jakso	TODELLINEN KULUTUS				OMINAIS- KULUTUS kWh/Rm3/a
	Energia MWh	Muutos %	Hinta €	Muutos %	
12/2008	62,02	-3,9	5440	-3,5	2,48
12/2009	65,82	6,1	5938	9,1	2,63
Ed. tilik.	62,02	-3,9	5440	-3,5	2,48
Tilikausi	65,82	6,1	5938	9,1	2,63

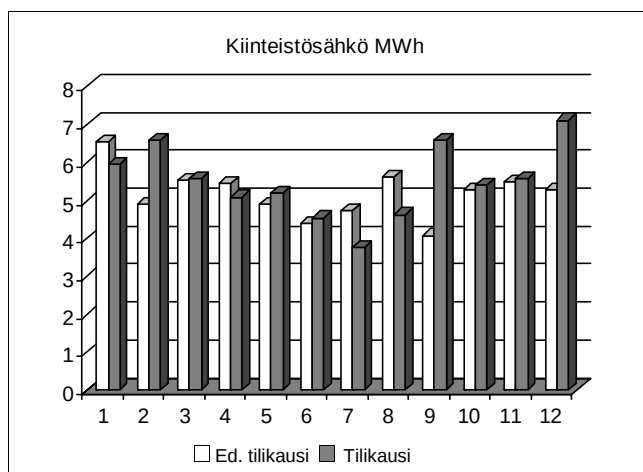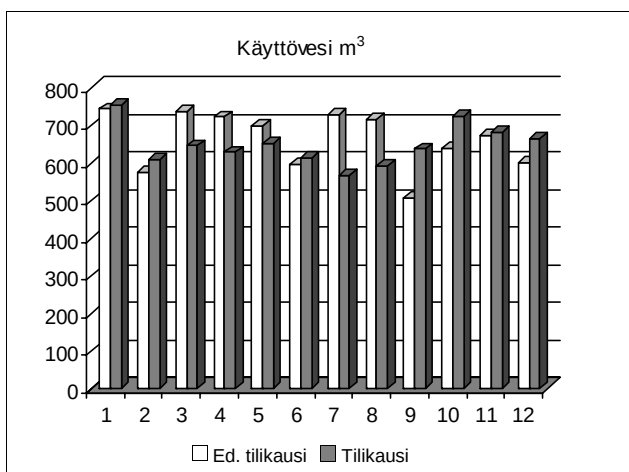

Vastaavat "hyvät" kiinteistöt: Lämpö: 51 kWh/Rm3/a Vesi: 150 l/as/vrk Sähkö: 2,9 kWh/Rm3/a

Huom! 2009 talvikuukaudet olleet kylmempiä kuin 2008. Lisää lämmönkulutusta.