

As Oy Töölönkatu 44-46-48

Töölönkatu 44-48

Laki- ja Kiinteistöoppaat Oy

Aki Mäkirinta

Stenbäckinkatu 12

00250 Helsinki

Talotyyppi:

Asuinkerrostalo

Rak.tilavuus Rm3: 25000 KL tilausteho m3/h: 10,0

Rakennuksia kpl: 1 KL optimikulutus


Valmistunut: 1963 kWh/Rm3/a(NN): 64,0

Laskentakausi: 1.1.-31.12. Asukkaita keskim.: 140

Lämmitys

Ajan- jakso	TODELLINEN KULUTUS				OPTIMIKULUTUS			NORMEERATTU KULUTUS		
	Energia MWh	Muut %	Hinta €	Muut %	Optimi MWh	Ero MWh	Ero €	Energia MWh/a(NN)	Muut %	Lämpöindeksi kWh/Rm3/a(NN)
12/2010	1594,81	4,4	72121	-9,2	1489,29	105,53	3289	1494,23	-8,0	59,77
12/2011	1358,16	-14,8	76720	6,4	1486,68	-128,52	-7302	1588,75	6,3	63,55
Ed. tilik.	1594,81	4,4	72121	-9,2	1489,29	105,53	3289	1494,23	-8,0	59,77
Tilikausi	1358,16	-14,8	76720	6,4	1486,68	-128,52	-7302	1588,75	6,3	63,55

Kuu- kausi	Todellinen MWh	Ero optimiin €	Lask. teho m3/h	Jäähtyminen °C	
				Edell.	Kuluva
1	221,19	-1062	8,84	50	54
2	206,81	-3249	7,97	50	49
3	184,86	-1221	8,37	54	54
4	105,92	-1502	7,20	54	52
5	76,72	-29	10,24	53	50
6	34,89	109	0,00	48	45
7	36,95	241	0,00	42	42
8	38,72	253	0,00	46	42
9	61,78	597	0,00	52	47
10	102,57	-355	9,06	52	49
11	134,45	-498	10,32	50	46
12	153,31	-586	9,96	50	48


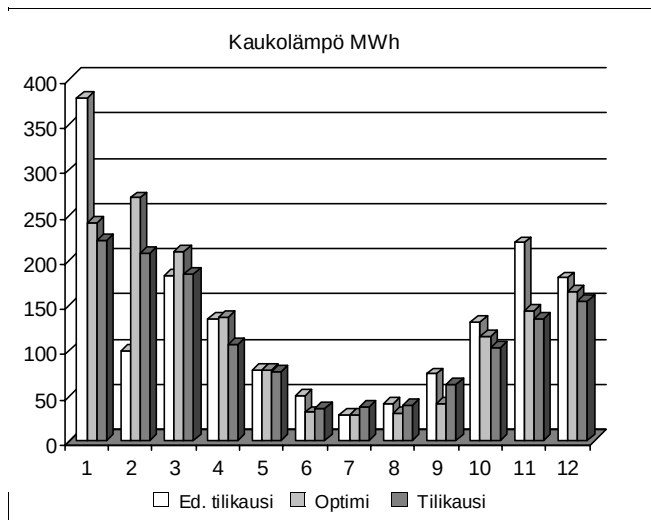


Käyttövesi

Ajan- jakso	TODELLINEN KULUTUS				OMINAIS- KULUTUS l/as/vrk
	Vesimäärä m3	Läm.vesi %	Hinta €	Muutos %	
12/2010	7699	39,0	21490	6,0	153
12/2011	7706	36,7	23090	7,4	153
Ed. tilik.	7699	39,0	21490	6,0	153
Tilikausi	7706	36,7	23090	7,4	153

Kiinteistösähkö

Ajan- jakso	TODELLINEN KULUTUS				OMINAIS- KULUTUS kWh/Rm3/a
	Energia MWh	Muutos %	Hinta €	Muutos %	
12/2010	78,42	18,3	7965	33,2	3,14
12/2011	74,17	-5,4	8224	3,3	2,97
Ed. tilik.	78,42	18,3	7965	33,2	3,14
Tilikausi	74,17	-5,4	8224	3,3	2,97

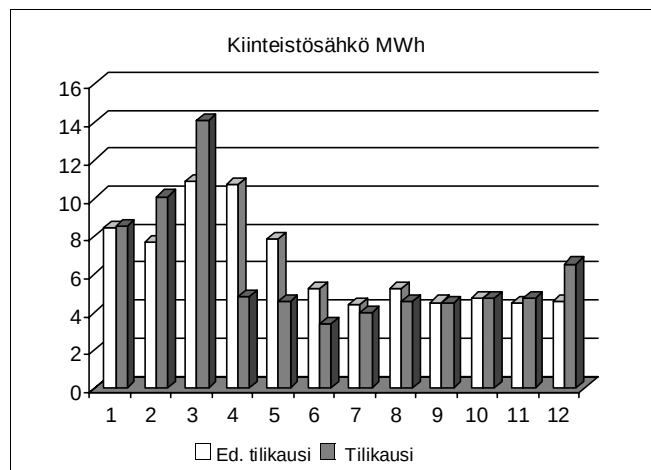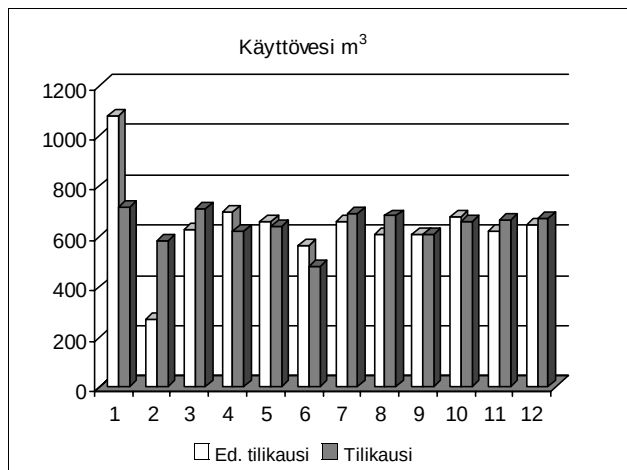

Vastaavat "hyvät" kiinteistöt: Lämpö: 51 kWh/Rm3/a Vesi: 150 l/as/vrk Sähkö: 2,9 kWh/Rm3/a

Huom! 2011/03 kiinteistösähkön kulutusta kasvattanut todennäköisesti sähkösulatukset