



VALLOX 75 / VALLOX 95

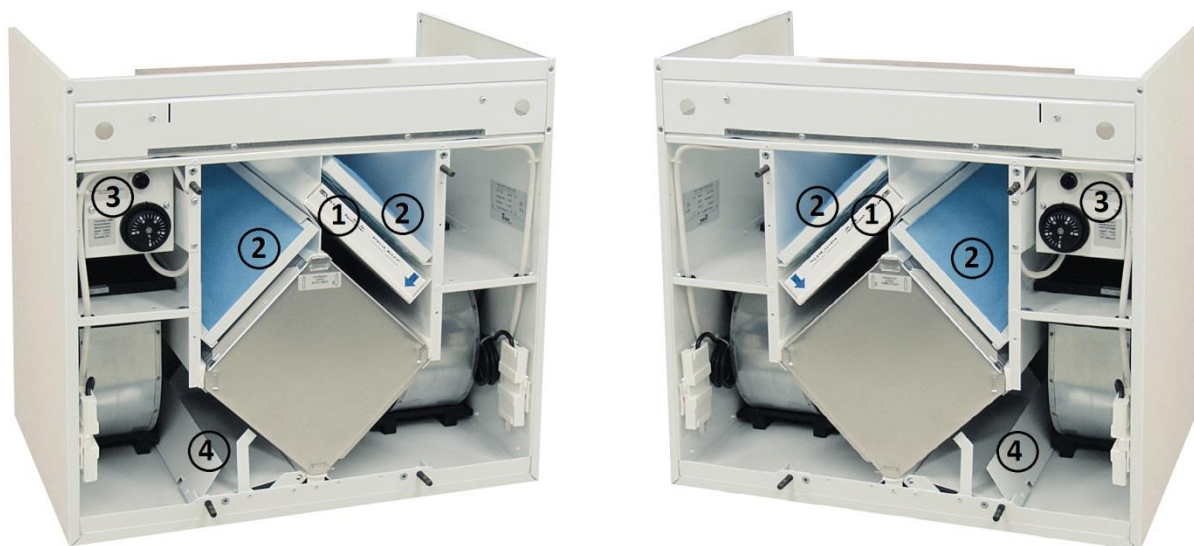

- 1. Hienosuodatin F7.** Aseta suodatin niin, että nuoli osoittaa ilmavirran suuntaan, eli kohti lämmöntalteenottokennoa (alaviistoon).
- 2. Karkeasuodatin G4.** Vaihda uudet suodattimet suodatintelineisiin. Suodattimet tulee asettaa ilmanvaihtokoneeseen suodatinpinta ylöspäin.
- 3. Jälkilämmityksen säätö.** Keväällä aseta 0C. Syksyllä, kun lämmityskausi alkaa, aseta 17C.
- 4. Kesä/talvi -pelti.** Kesällä, kun ulkona on lämmin, kesä/talvi –pellillä voi ohittaa lämmöntalteenottokennon. Tällöin ulkoilmaa ei lämmitetä poistettavalla ilmalla.
Varmista syksyllä, että pelti on talviasennossa!

 TALVI

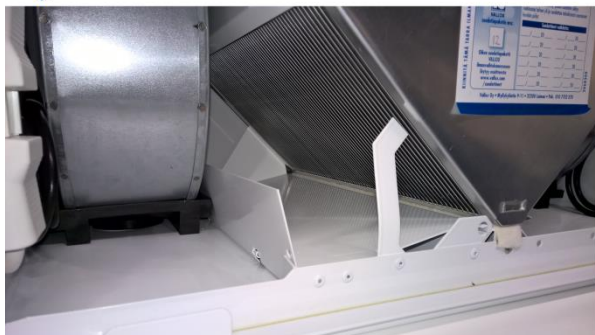

 KESÄ

